




INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM SELECT

INSTALLATIONS WEISUNGEN / POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ
TAŽNÉ PRUŽINY / POKYNY NA INŠTALÁCIU / INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION / ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE





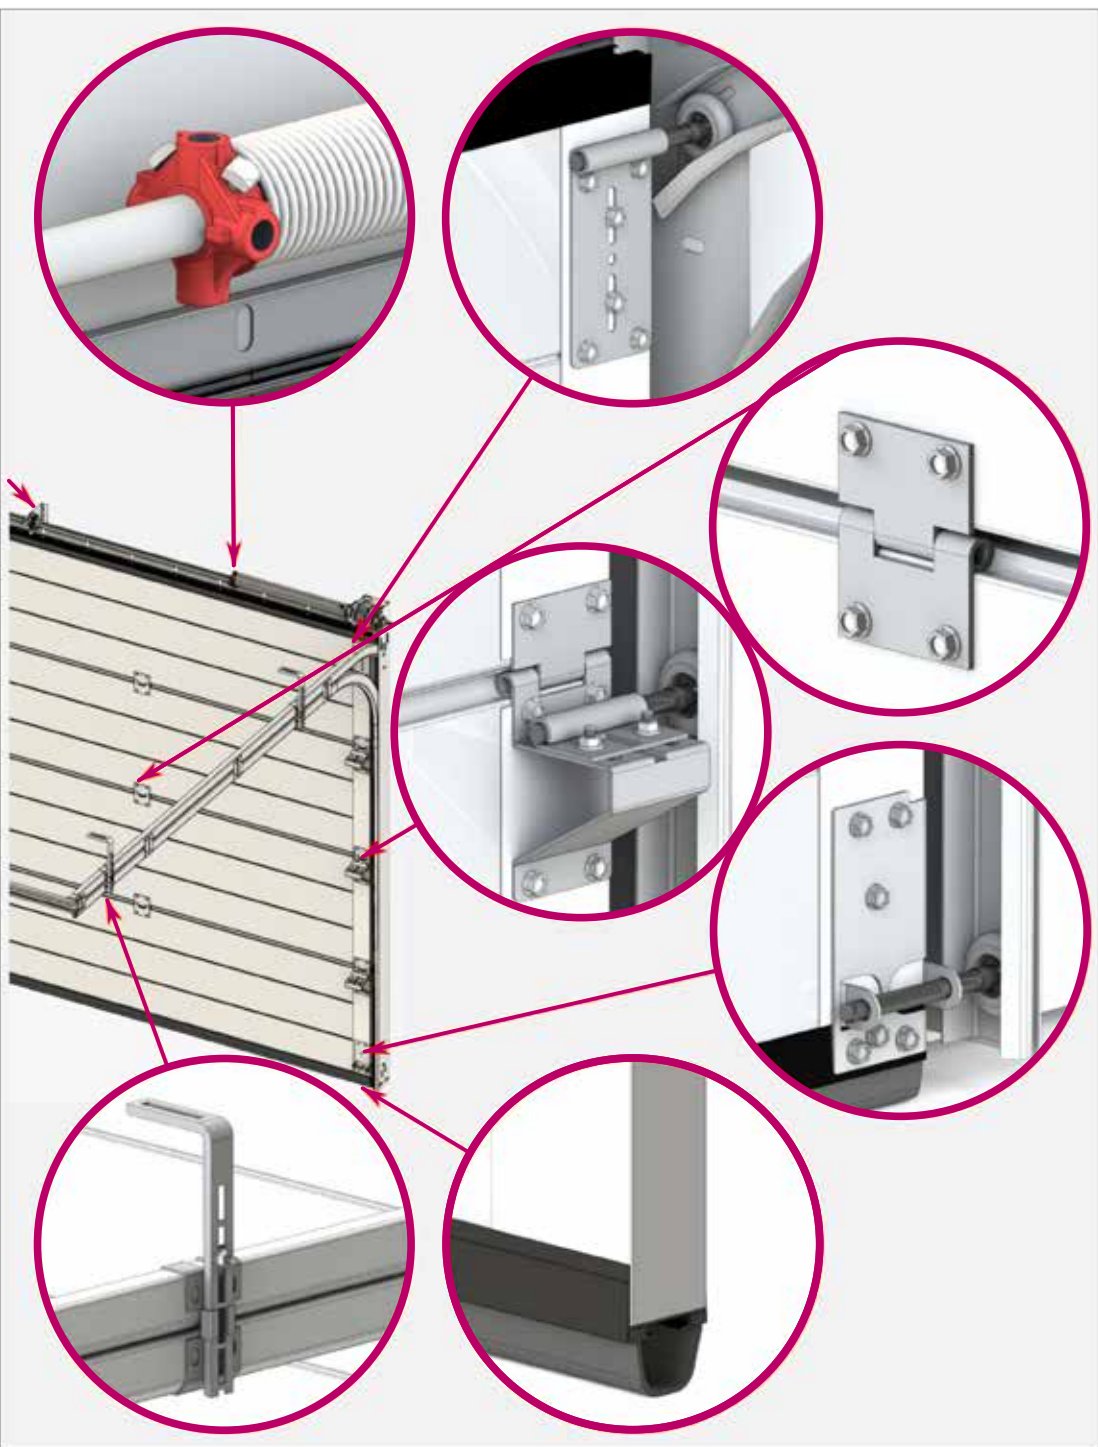

RF200/70-...V

34....

1648 or 1650

RF200-...H

565060

5630221


5630400



L+R



X3

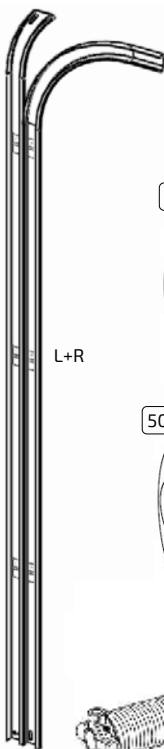

L+R



X2

6160,6180



61616P,61816P



X4




X4

4008 or 4012



L+R

5255167-W



L+R

503004



503002




54200




X3

504167




L+R

S.....

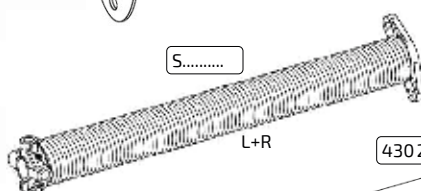

L+R

54...




X10-14

3720.....



PANEL

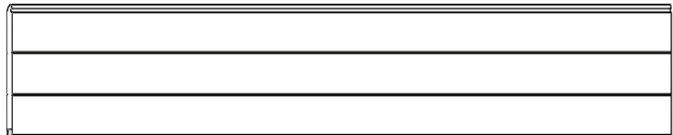

1415



2002




3102 or 3103

X2




4302




X2

4220...M



X3-15

4220....




X6-20

4507.....




4401 or 4403





L+R

60..



X2

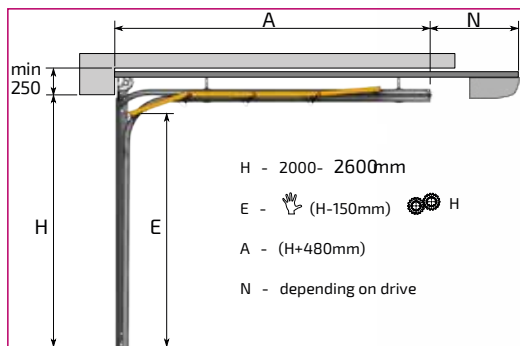

W - < 5500 mm

X - min. 75 mm

1


RF200/70-....V

34....




L+R

2

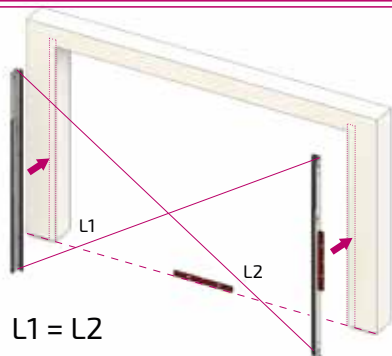

3

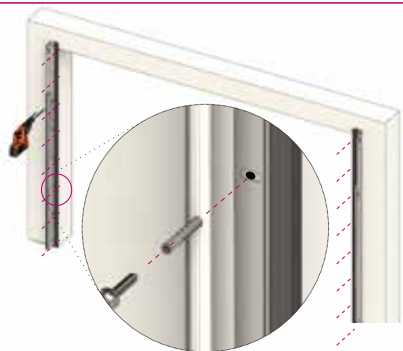


4










5




6

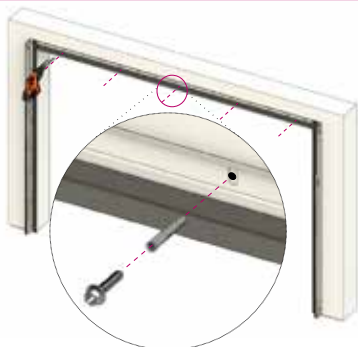

7

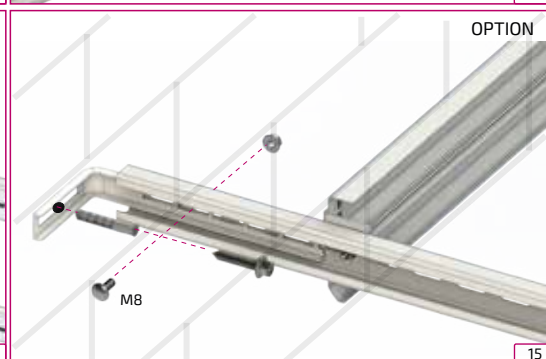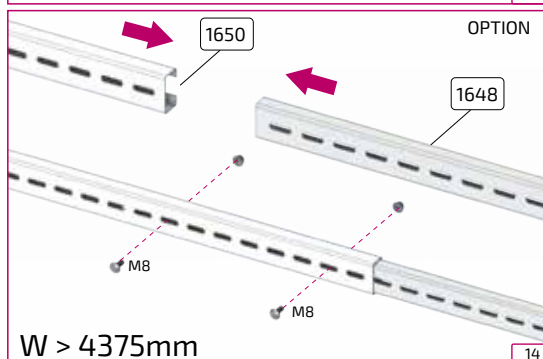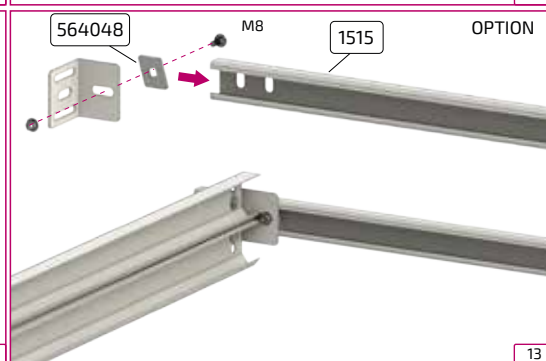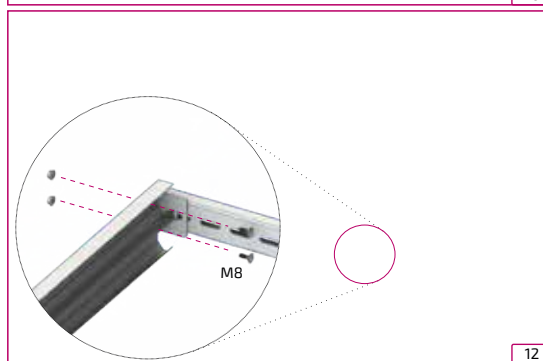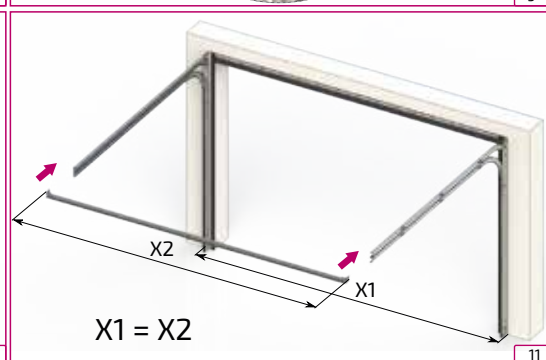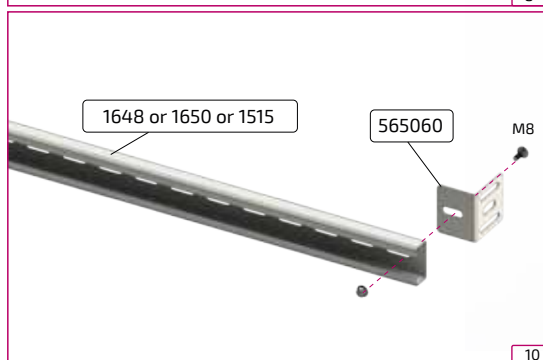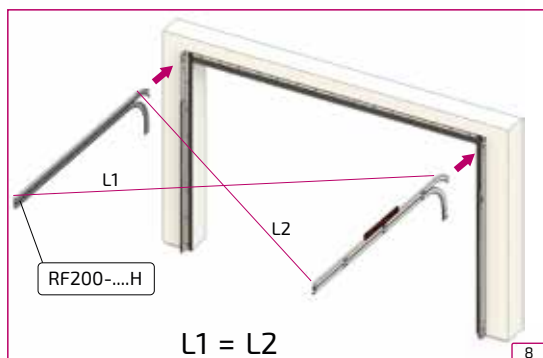

5630221 or 5630380 or 5630180

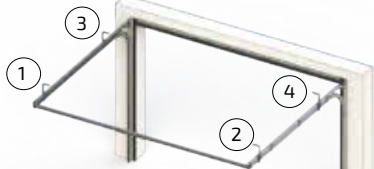

5630400

16




17



18




19

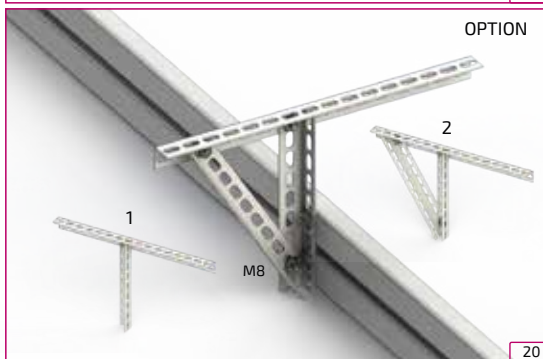


OPTION

20

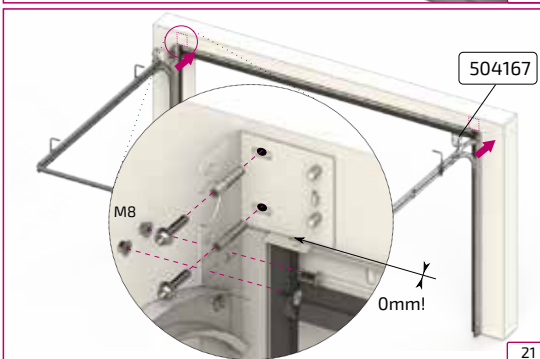

504167


21

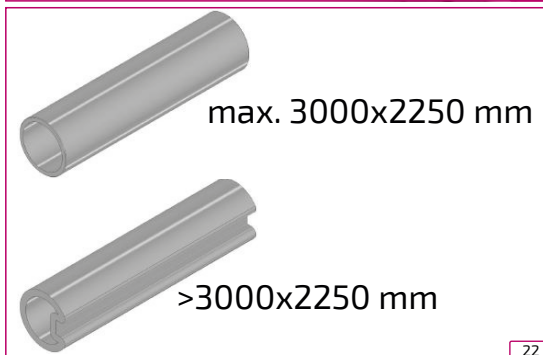

max. 3000x2250 mm

>3000x2250 mm

22

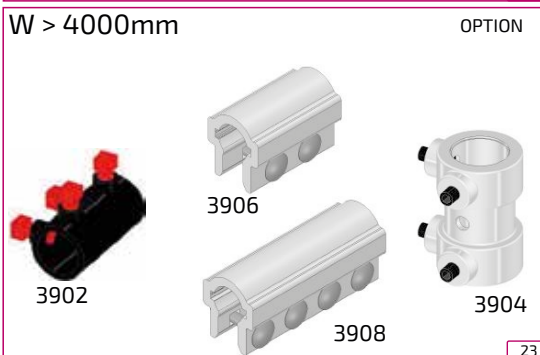

W > 4000mm

OPTION







3906


3902

3908


3904

23

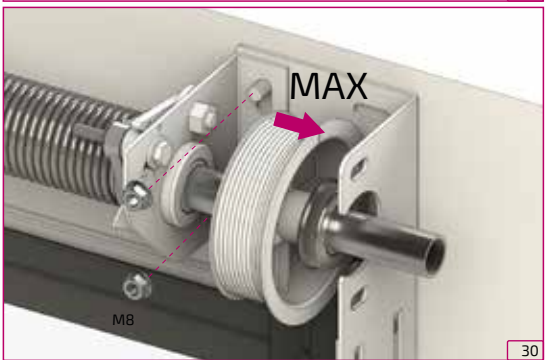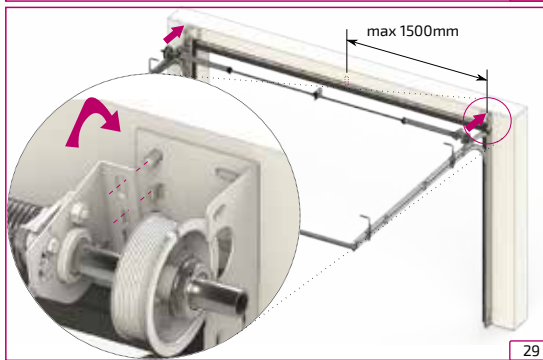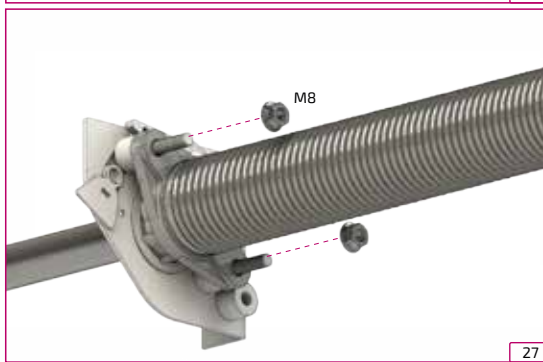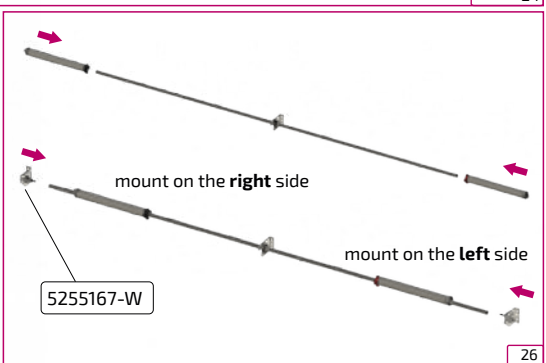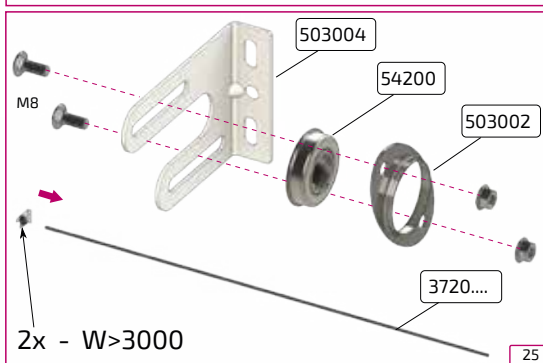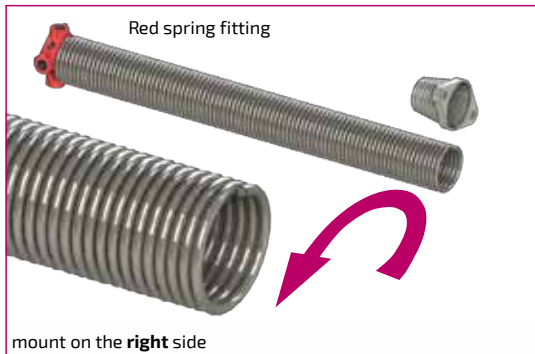


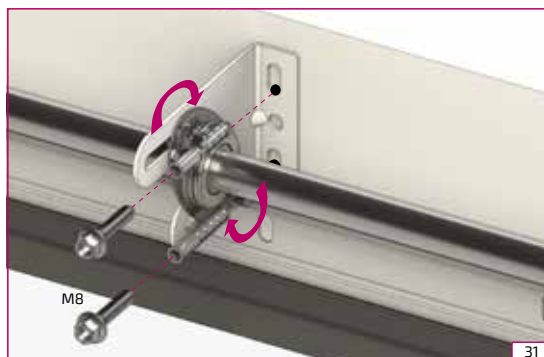


31

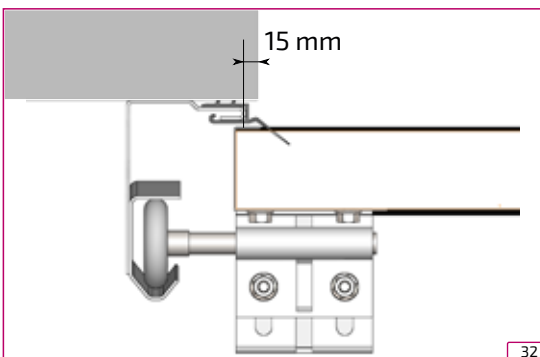


32

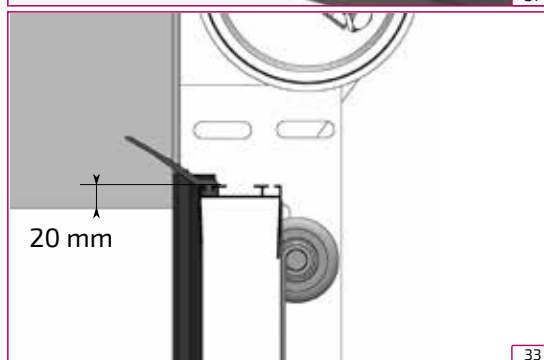


33

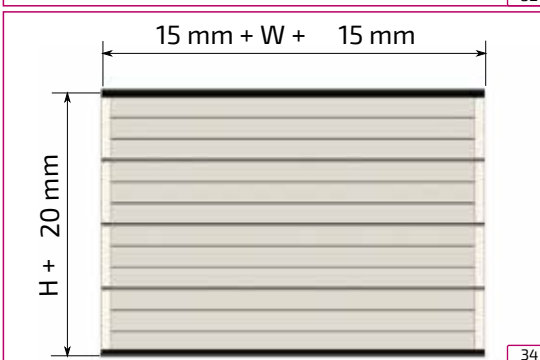


34

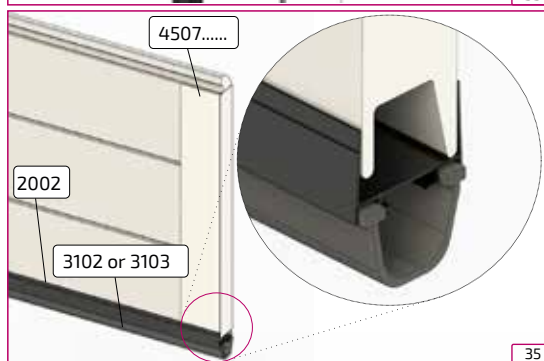


35

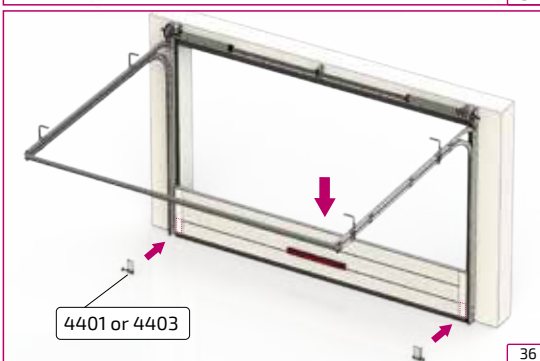


36

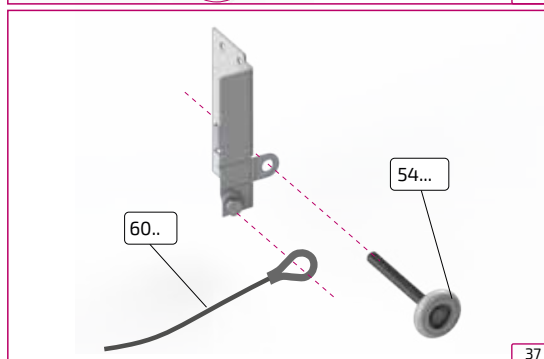

37

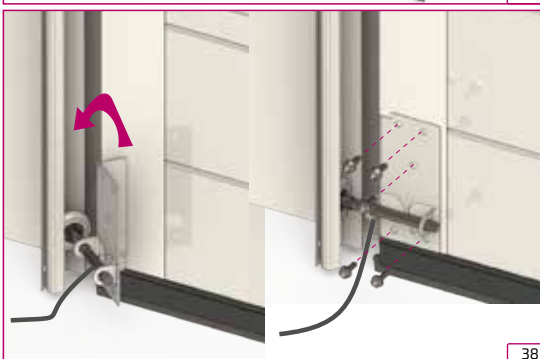

38

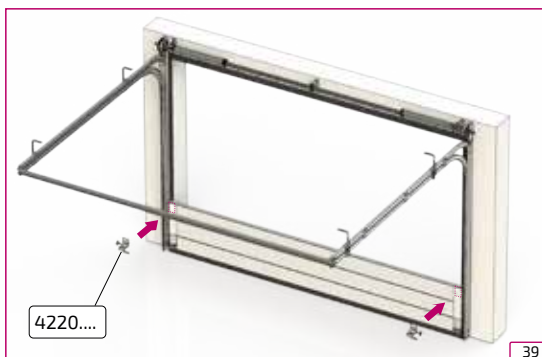

W

0 - 2750mm





1









2750 - 4000mm

2


4000 - 5500 mm

3

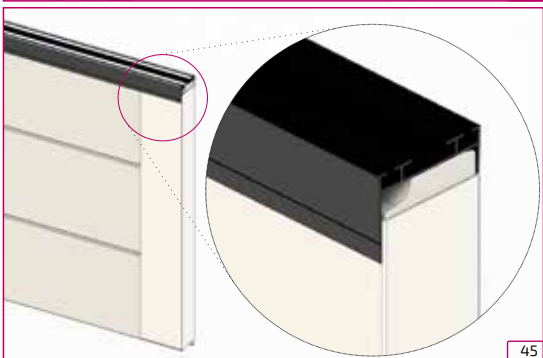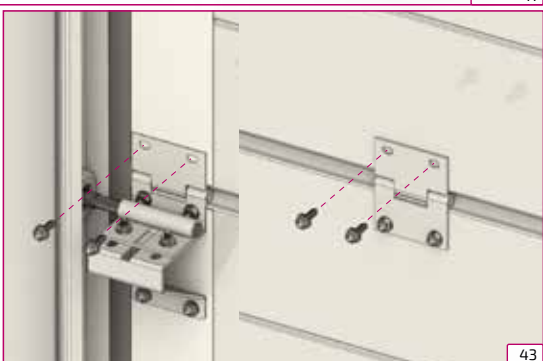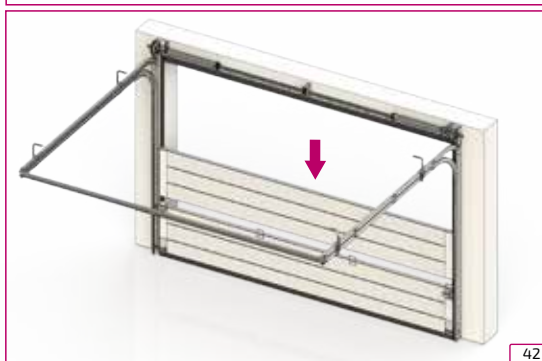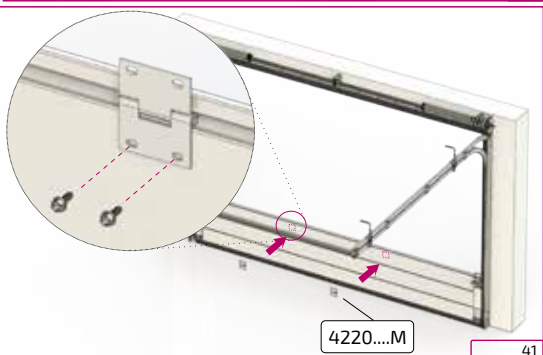

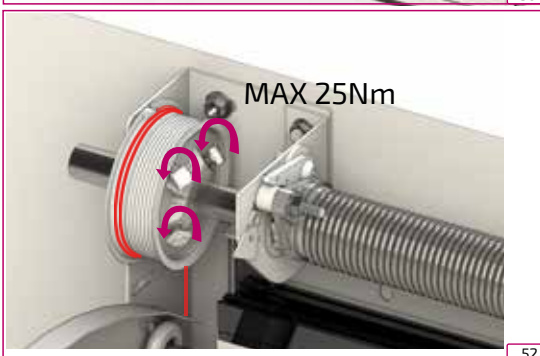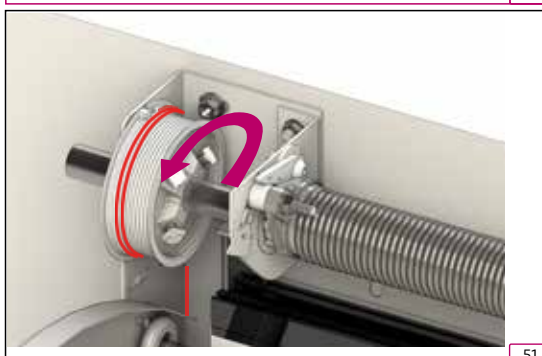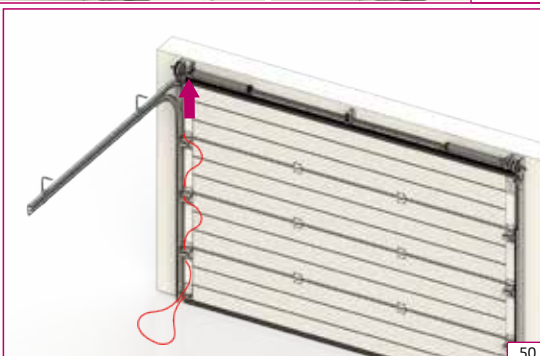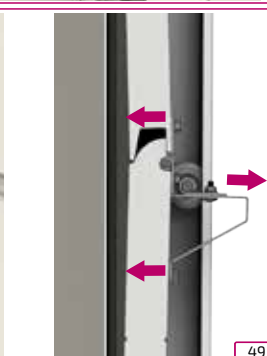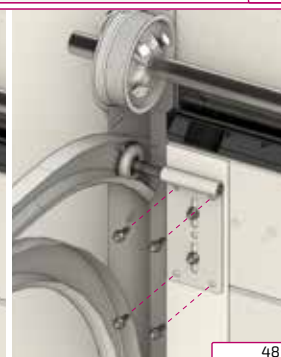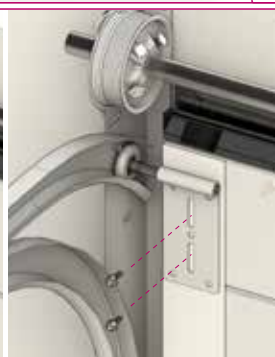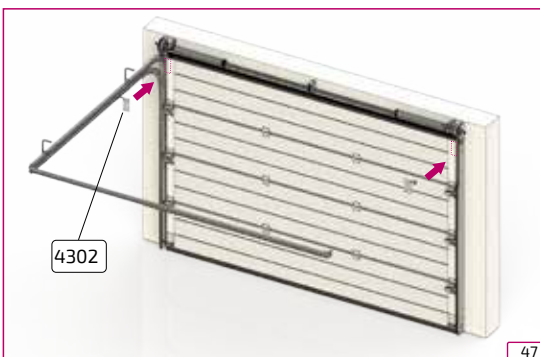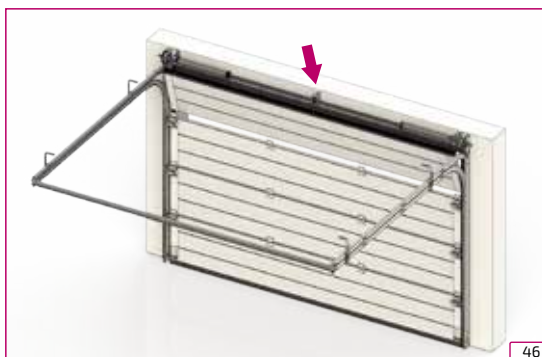

start






53



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA BRAM

MONTAŻ DLA BRAM ZGODNY Z WT 2021 (PL)

DETALE POŁĄCZEŃ

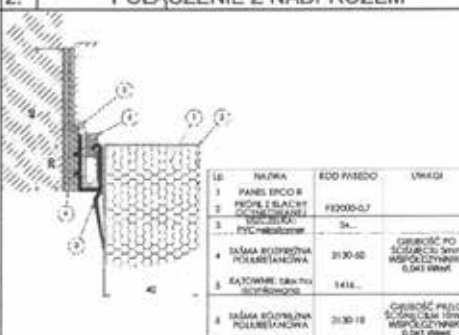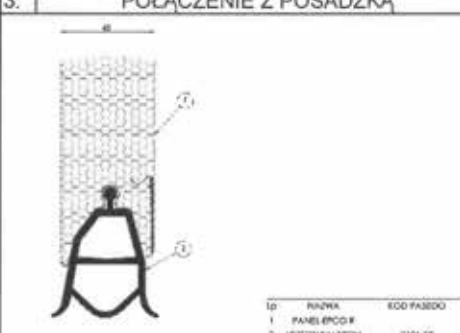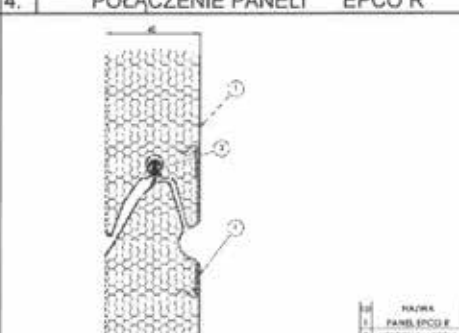1.	POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ	2.	POŁĄCZENIE Z NADPROŻEM																																																								
																																																											
<table><thead><tr><th>ID</th><th>NAZWA</th><th>ODD. PASEDO</th><th>WNIOSKI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PANEL EPCO R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>OCIEPŁ. białe białe ocynkowane</td><td>4507</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>USZCZELN. PVC-ekologiczne</td><td>34...</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA</td><td>2130-40</td><td>GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI</td></tr><tr><td>5</td><td>Ekstremal. białe ocynkowane</td><td>131E...</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA</td><td>2130-10</td><td>GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI</td></tr></tbody></table>		ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI	1	PANEL EPCO R			2	OCIEPŁ. białe białe ocynkowane	4507		3	USZCZELN. PVC-ekologiczne	34...		4	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-40	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI	5	Ekstremal. białe ocynkowane	131E...		6	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-10	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI	<table><thead><tr><th>ID</th><th>NAZWA</th><th>ODD. PASEDO</th><th>WNIOSKI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PANEL EPCO R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>OCIEPŁ. białe białe ocynkowane</td><td>4507</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>USZCZELN. PVC-ekologiczne</td><td>34...</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA</td><td>2130-40</td><td>GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI</td></tr><tr><td>5</td><td>Ekstremal. białe ocynkowane</td><td>131E...</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA</td><td>2130-10</td><td>GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI</td></tr></tbody></table>		ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI	1	PANEL EPCO R			2	OCIEPŁ. białe białe ocynkowane	4507		3	USZCZELN. PVC-ekologiczne	34...		4	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-40	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI	5	Ekstremal. białe ocynkowane	131E...		6	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-10	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI
ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI																																																								
1	PANEL EPCO R																																																										
2	OCIEPŁ. białe białe ocynkowane	4507																																																									
3	USZCZELN. PVC-ekologiczne	34...																																																									
4	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-40	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI																																																								
5	Ekstremal. białe ocynkowane	131E...																																																									
6	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-10	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI																																																								
ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI																																																								
1	PANEL EPCO R																																																										
2	OCIEPŁ. białe białe ocynkowane	4507																																																									
3	USZCZELN. PVC-ekologiczne	34...																																																									
4	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-40	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI																																																								
5	Ekstremal. białe ocynkowane	131E...																																																									
6	TAŚMA BUDOWNA POLIURETANOWA	2130-10	GRUBOŚĆ PO SCIEPŁENIU 5mm WSPÓŁCZYNNIK A 0,043 WNIOSKI																																																								
3.	POŁĄCZENIE Z POSADZKĄ	4.	POŁĄCZENIE PANELI EPCO R																																																								
																																																											
<table><thead><tr><th>ID</th><th>NAZWA</th><th>ODD. PASEDO</th><th>WNIOSKI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PANEL EPCO R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>USZCZELN. EPDM</td><td>3106 EP</td><td></td></tr></tbody></table>		ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI	1	PANEL EPCO R			2	USZCZELN. EPDM	3106 EP		<table><thead><tr><th>ID</th><th>NAZWA</th><th>ODD. PASEDO</th><th>WNIOSKI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PANEL EPCO R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>USZCZELN. EPDM</td><td>3106 EP</td><td></td></tr></tbody></table>		ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI	1	PANEL EPCO R			2	USZCZELN. EPDM	3106 EP																																	
ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI																																																								
1	PANEL EPCO R																																																										
2	USZCZELN. EPDM	3106 EP																																																									
ID	NAZWA	ODD. PASEDO	WNIOSKI																																																								
1	PANEL EPCO R																																																										
2	USZCZELN. EPDM	3106 EP																																																									
<table><tr><td>WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 5000mm na 2500mm</td><td>1,2</td><td>W/(m²K)</td><td>raport z badań nr 442/B-2020</td></tr><tr><td>WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 3000mm na 2250mm</td><td>1,3</td><td>W/(m²K)</td><td>raport z badań nr 661/B-2020</td></tr><tr><td>WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 2550mm na 2000mm</td><td>1,4</td><td>W/(m²K)</td><td>raport z badań nr 687/B-2020</td></tr></table>				WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 5000mm na 2500mm	1,2	W/(m²K)	raport z badań nr 442/B-2020	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 3000mm na 2250mm	1,3	W/(m²K)	raport z badań nr 661/B-2020	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 2550mm na 2000mm	1,4	W/(m²K)	raport z badań nr 687/B-2020																																												
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 5000mm na 2500mm	1,2	W/(m²K)	raport z badań nr 442/B-2020																																																								
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 3000mm na 2250mm	1,3	W/(m²K)	raport z badań nr 661/B-2020																																																								
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY O WYMIARACH 2550mm na 2000mm	1,4	W/(m²K)	raport z badań nr 687/B-2020																																																								
Raporty z badań sporządzone przez Laboratorium Techniki Budowlanej: Jednostka notyfikowana 1827 Jednostka akredytowana AB661																																																											
NA PODSTAWIE NORMY PN-EN12428 POWYŻSZE WYNIKI MOGĄ BYĆ ODNIESIONE DO WIEKSZYCH WYMIARÓW BRAM																																																											

